

ゾロンAL シリカ(軟)軟化テスト確認評価


試験結果：○

【目的】ゾロンALの原液で、シリカ(軟)の軟化を確認する。


■初期状態



■3時間経過

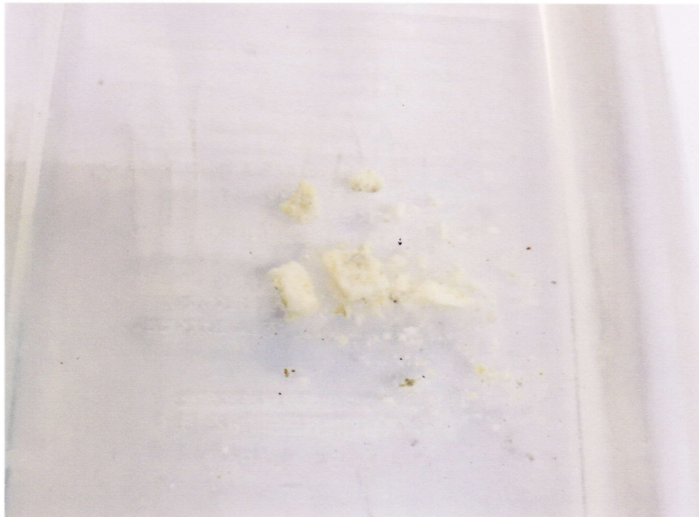

■24時間経過

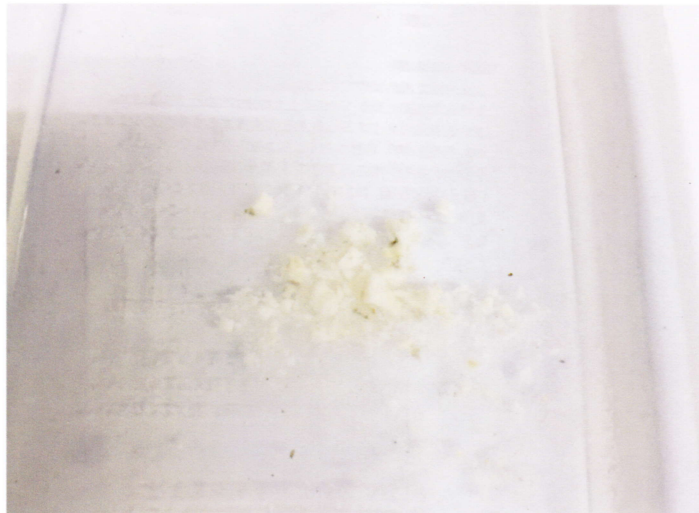

【試験結果】24時間、ゾロンALの原液に浸漬後、シリカに軟化状態が見受けられた。